

Uygulama Alanı Application Area	:	Üretim Alanı Production Area
Test/Raporlama Tarihi Test/Report Date	:	05.02.2018
Numune Tanımı Sample Description	:	PM 5030
Test Metodu Test Method	:	ASTM 1050
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the report	:	3
Test Sipariş No Test Order No	:	#


Bu rapor özel test talebine istinaden düzenlenmiş olup, "Standartlara Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can't be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and cannot be used as conformity document for advertisements and procurements.


4 –TEST SONUÇLARI / TEST RESULTS

a-) Ses İletim Kaybı / Sound Transmission Loss

Frekans / Frequency (Hz)	Sound Transmission Loss (dB)	Frekans / Frequency (Hz)	Sound Transmission Loss (dB)
63	20,1	1000	30,7
125	25,6	1250	37,3
160	28,2	1600	37,6
200	20,5	2000	44,6
250	19,6	2500	59,3
315	23,0	3150	74,0
400	24,2	4000	80,4
500	28,1	5000	86,7
630	24,9	8000	84,7
800	27,2		

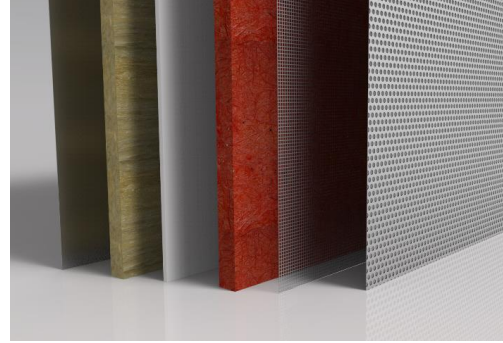


Sıcaklık (°C)	Nem (%)
25	43

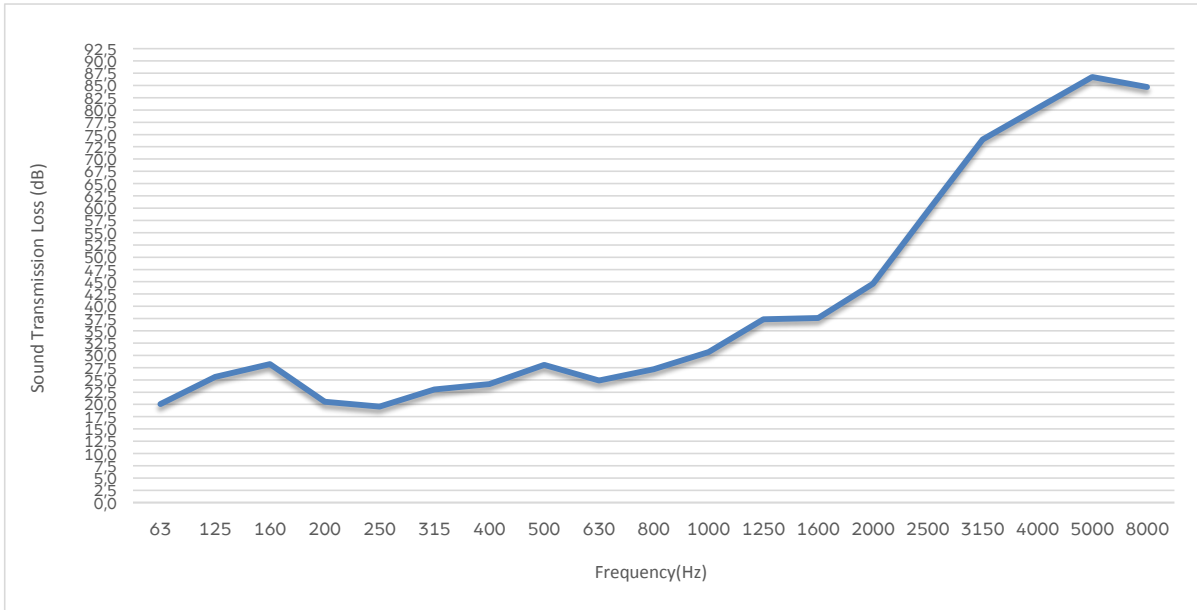

b-) Ses Yutum Katsayısı / Sound Absorption Coefficient

Frekans / Frequency (Hz)	Sound Absorption Coefficient (a)	Frekans / Frequency (Hz)	Sound Absorption Coefficient (a)
63	0,63	1000	0,80
125	0,55	1250	0,85
160	0,54	1600	0,79
200	0,55	2000	0,68
250	0,57	2500	0,61
315	0,63	3150	0,63
400	0,71	4000	0,78
500	0,78	5000	0,80
630	0,85	8000	0,81
800	0,83		

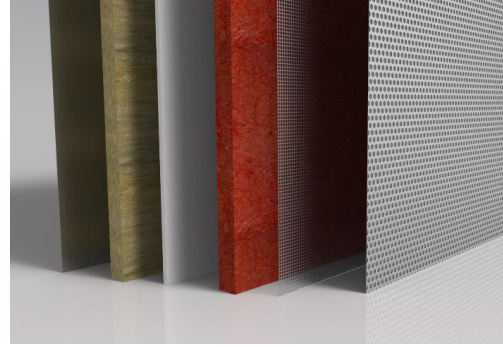

Sıcaklık (°C)	Nem (%)
25	43

